


ANALISI PORTATA NELL'IMPIANTO

	U.M.	DATI	DATI
PRESSIONE INIZIALE	Bar	8	8,5
CADUTA DI PRESSIONE	Bar	0,5	0,5
LUNGHEZZA AL PUNTO 1	m	110	110
DIAMETRO INTERNO TESEO	mm	50	50
PORTATA DATA DAL COMPRESSORE	l/min	7.500	7.500
PORTATA DISPONIBILE MAX AL PUNTO 1	l/min	16.500	17.000



AIRSERVICE24 Srl Via Trescore, 32C 26020 Palazzo Pignano Cr
 Tel. 0373982034 Fax 0373938165 e-mail info@airservice24.org www.airservice24.org

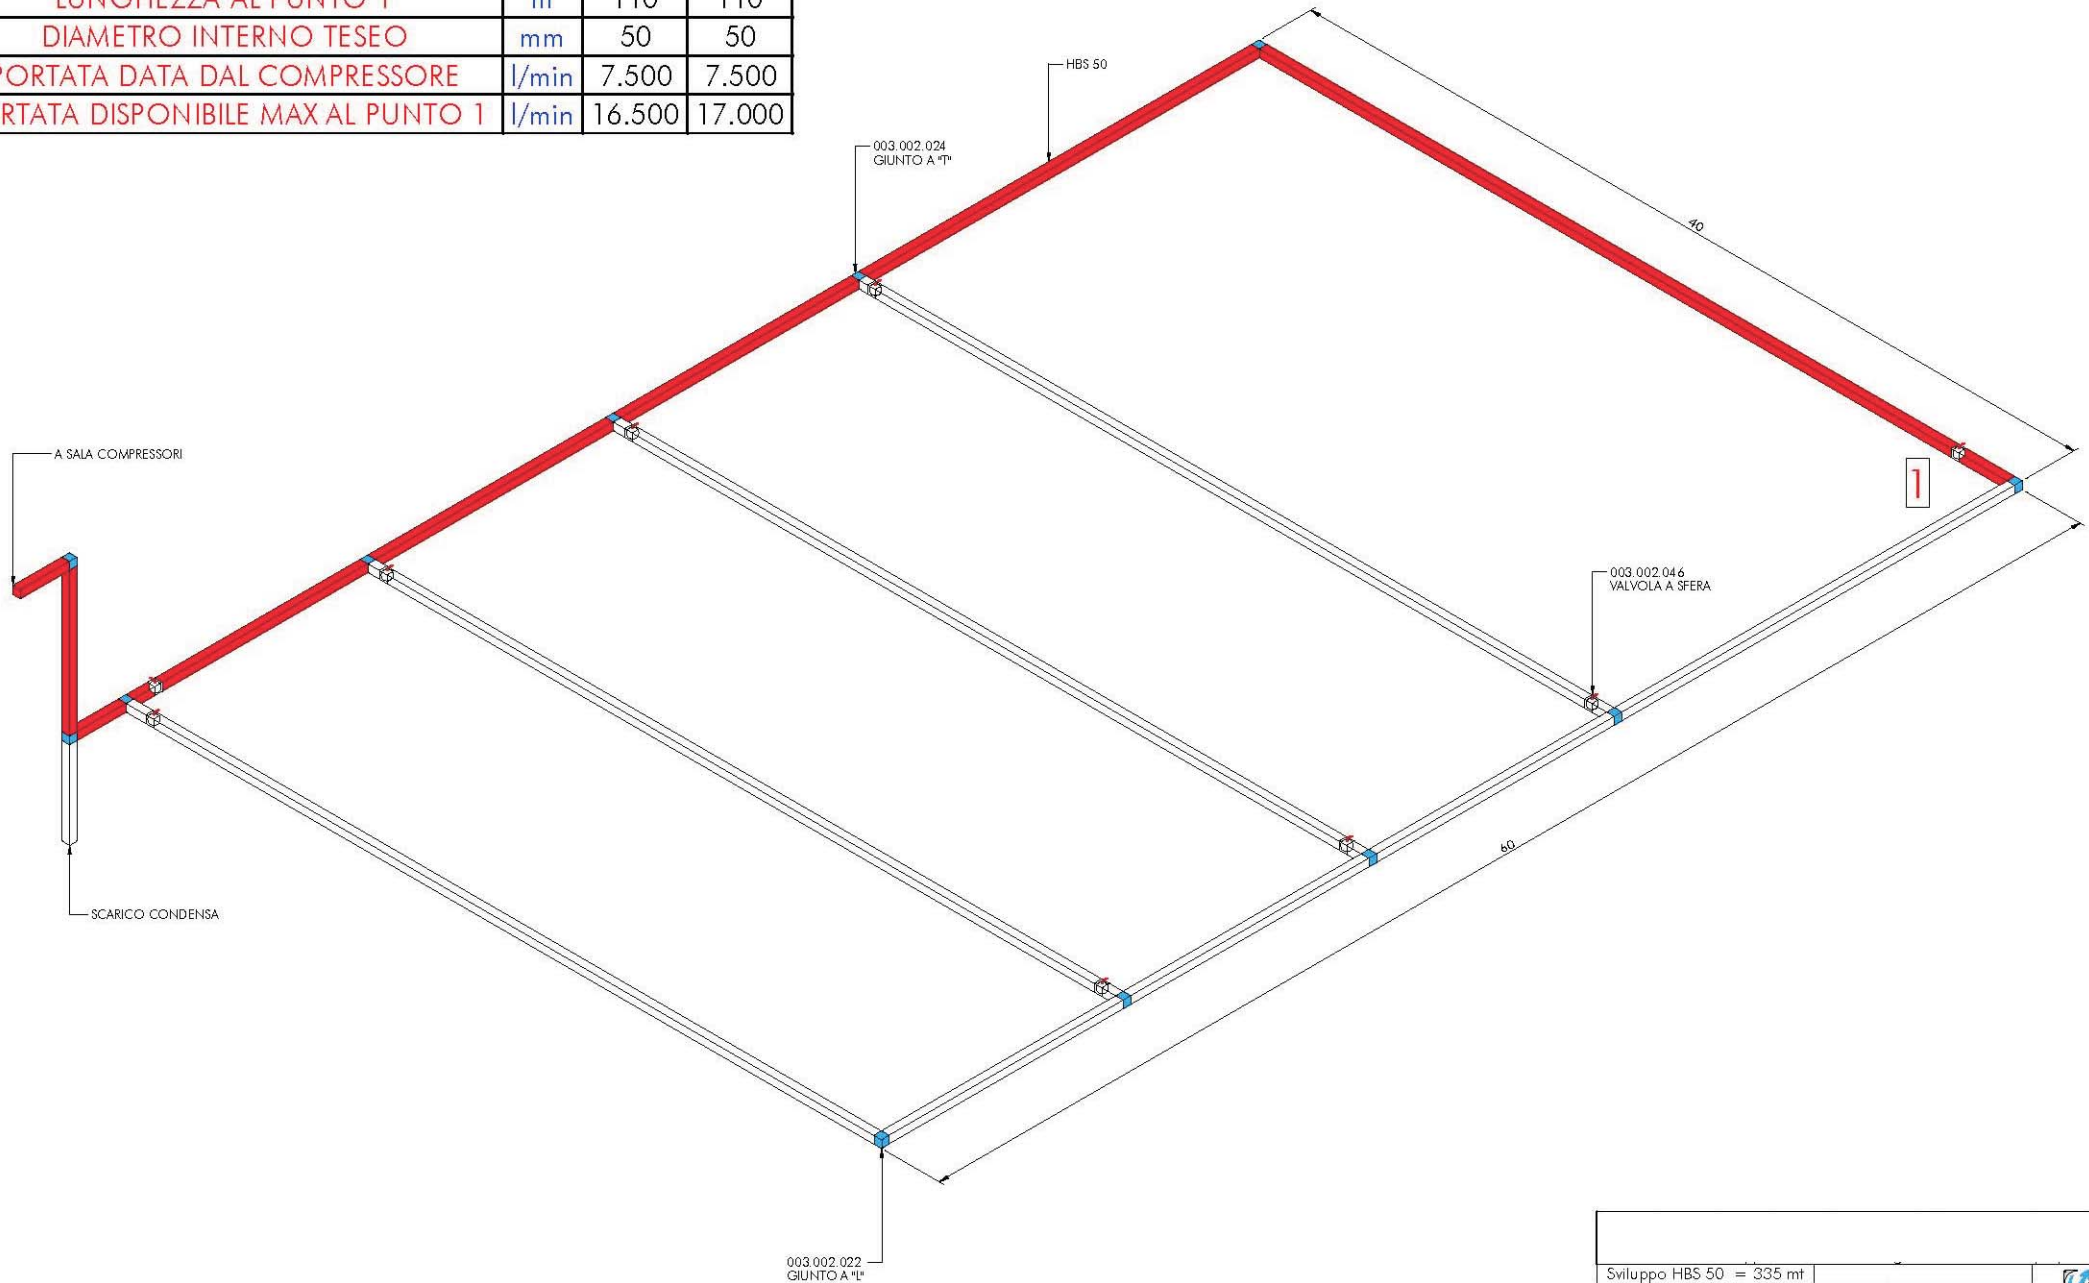

Sviluppo HBS 50 = 335 mt		Indirizzo:	
Vet. 001		AIRSERVICE 24	
Natura: Naturale		Trav. 015	
Data: 12/04/08		Via degli Olivetti 11	
Oggetto: TAVOLA PORTATE		N° EUR.VET.001	



WWW.TESEO.COM